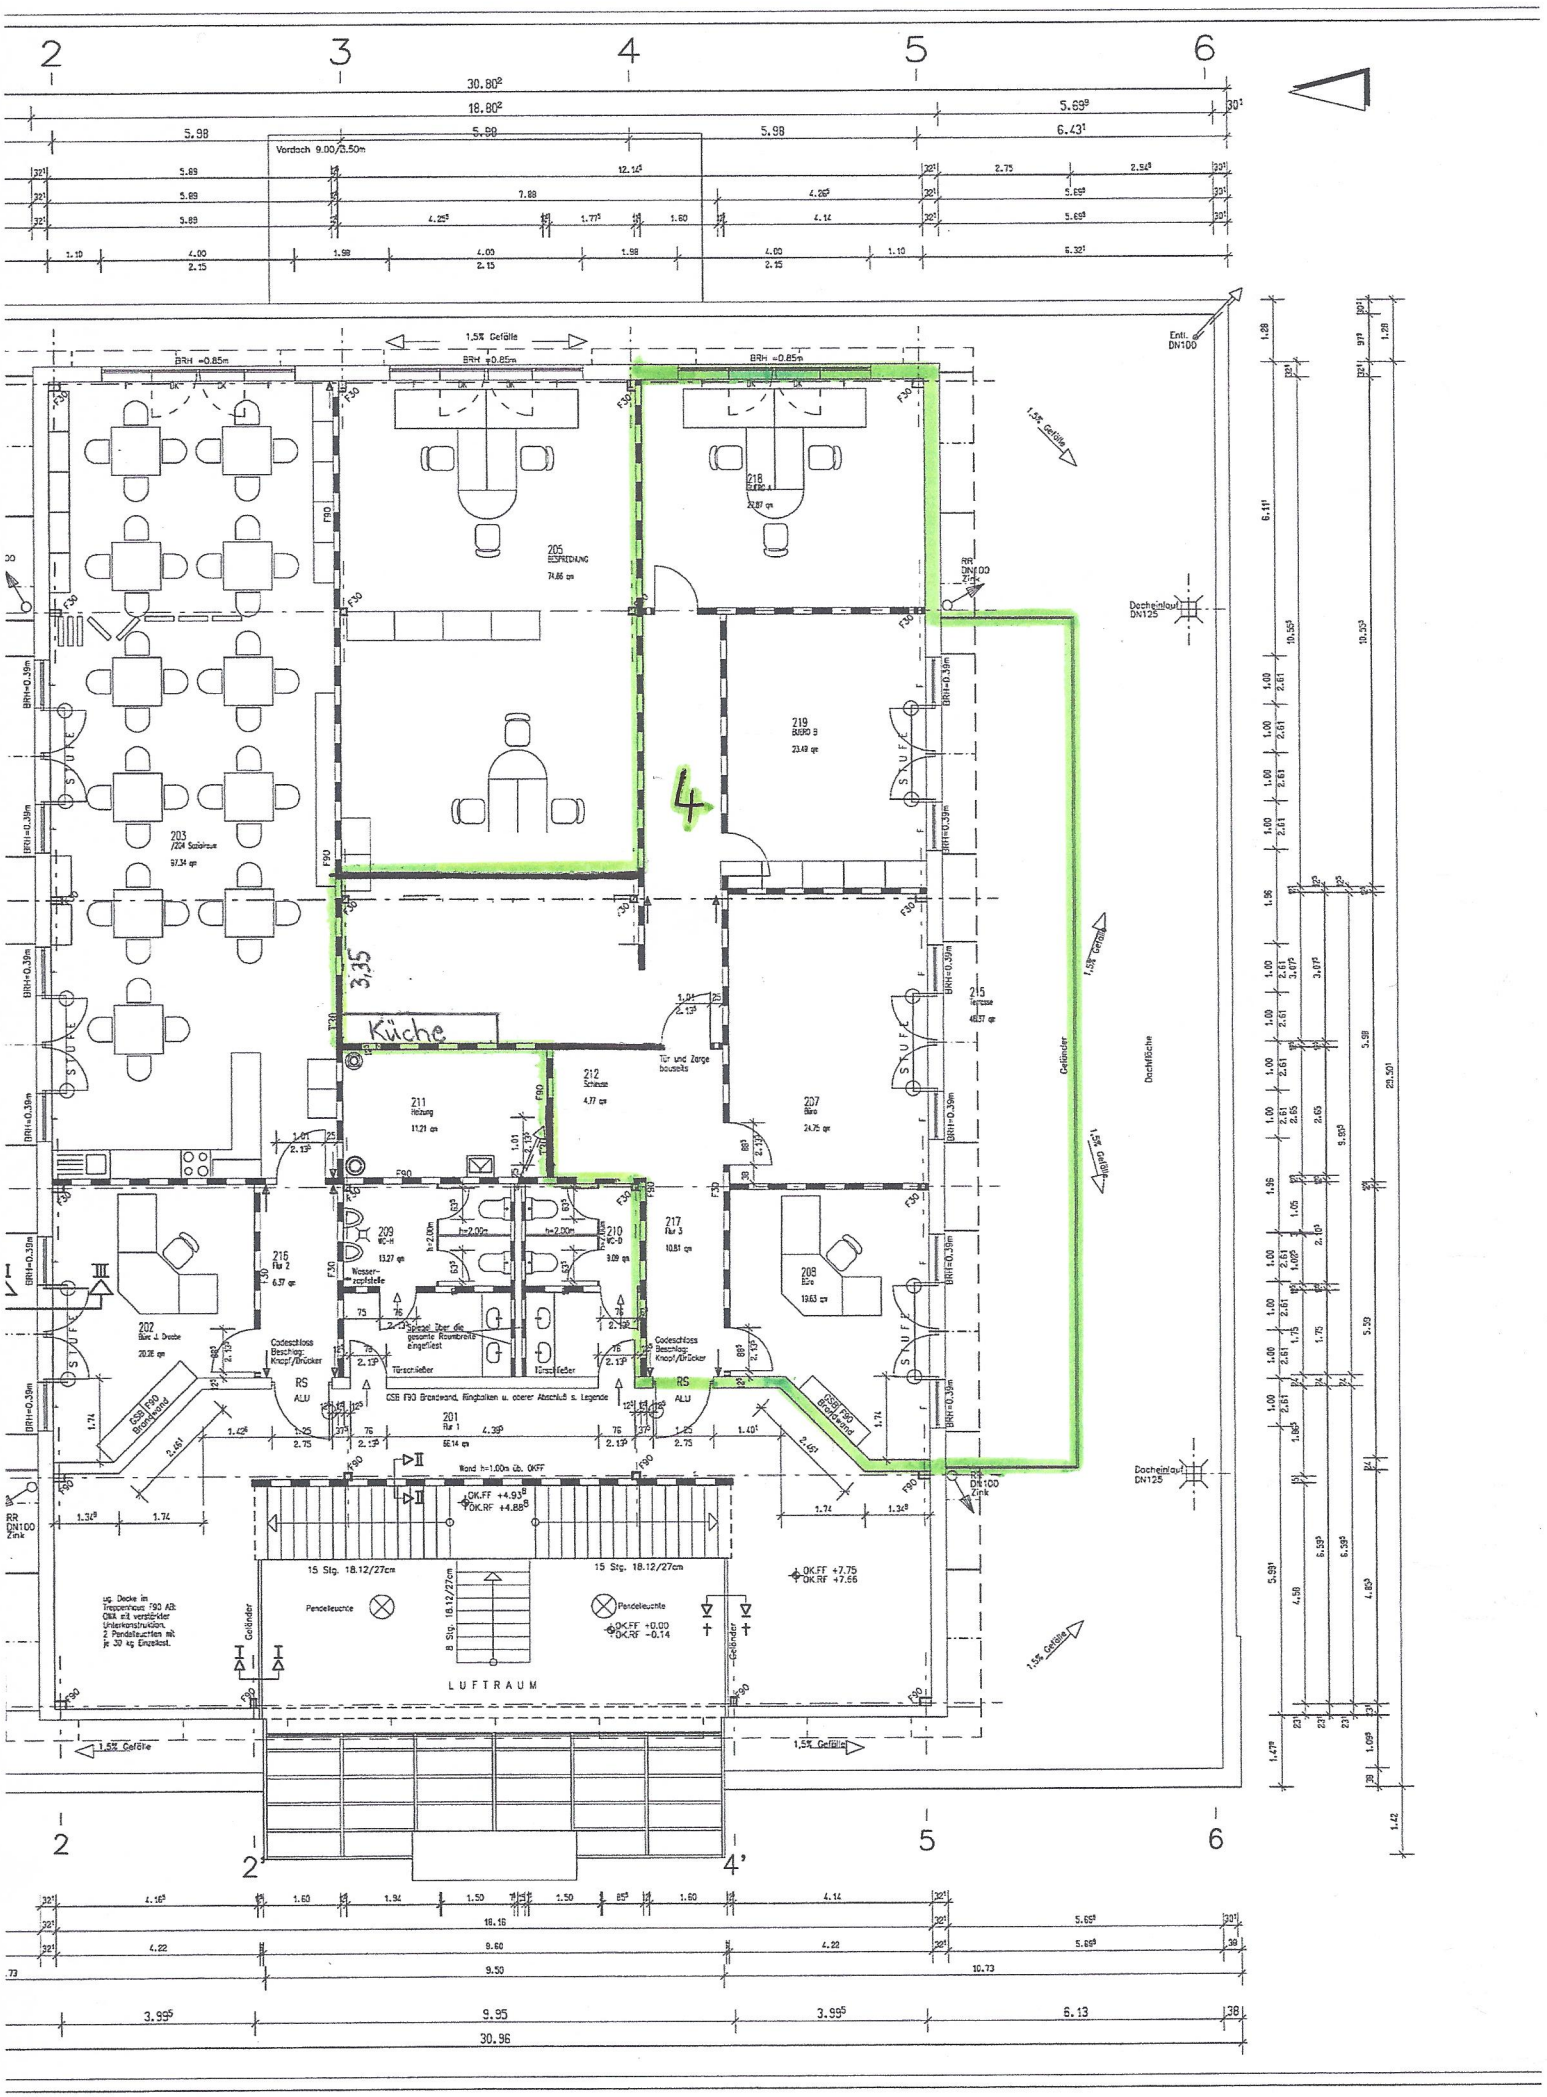

Vordach 9.00/3.50m
1.5% Gefälle
BRH =0.85m
205
BESPREDNUNG
218
219
BÜRO B
203
/204 Sozialraum
4
3,35
Küche
211
Heizung
212
Schleuse
207
Büro
215
Terrasse
209
WC-H
210
WC-D
217
Flur 3
216
Flur 2
208
Büro
202
Büro J. Drabe
201
Flur 1
Tür und Zarge bauseits
Wasser-zapfstelle
Spiegel über die gesamte Raumbreite eingefliest
Türschließer
Codeschloss Beschlag: Knopf/Drücker
RS
ALU
GSB F90 Brandwand, Ringbalken u. oberer Abschluß s. Legende
Wand h=1.00m üb. OKFF
OK.FF +4.93
OK.RF +4.88
15 Stg. 18.12/27cm
8 Stg. 18.12/27cm
Pendelleuchte
OK.FF +0.00
OK.RF -0.14
OK.FF +7.75
OK.RF +7.56
LUFTRAUM
Geländer
Dachfläche
Dacheinlauf DN125
Entl. DN100
RR DN100 Zink
STUFE
30.80
18.80
5.98
6.43
30.96
9.95
3.99
6.13